


Zapojení a nastavení ID čísla teplotního čidla pro RT a RNET regulační systém

(verze pro čidla s PIC procesorem, datum výroby od 1.5.2008)




Vývoj a výroba regulační elektroniky


**UNICA, TANGO design termostat
pro RT systém (elektrické vytápění)**

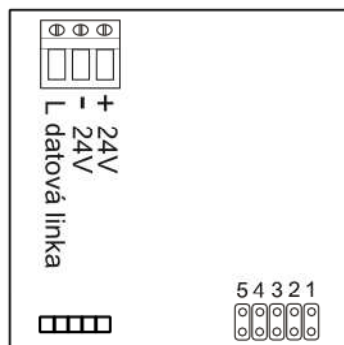


**UNICA, TANGO design termostat
pro RNET systém (vodní vytápění)**

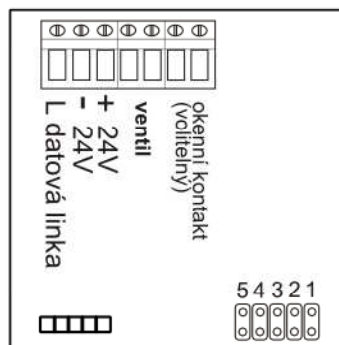

**ABB design termostat
pro RT systém (elektrické vytápění)**

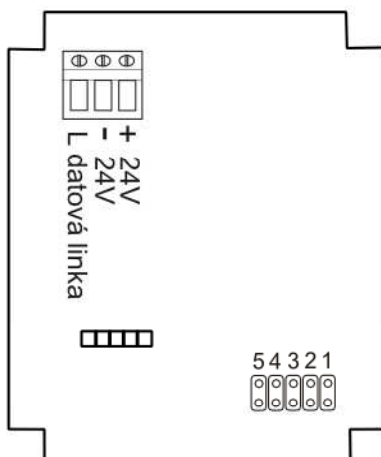

**ABB design termostat
pro RNET systém (vodní vytápění)**

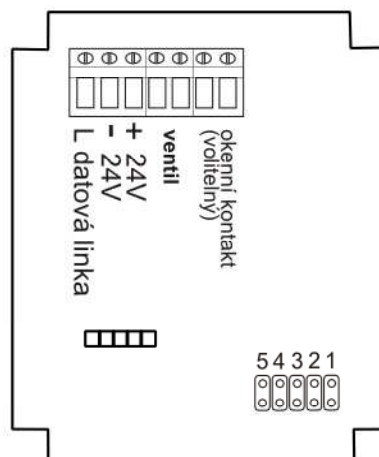

Poznámky:

Polarita pro připojení termodynamického ventilu a okenního kontaktu je nepodstatná

Nastavení propojek pro číslování čidel RT a RNET							
ID čidla	Nastavení	ID čidla	Nastavení	ID čidla	Nastavení	ID čidla	Nastavení
1	5 4 3 2 1	9	5 4 3 2 1	17	5 4 3 2 1	25	5 4 3 2 1
2	5 4 3 2 1	10	5 4 3 2 1	18	5 4 3 2 1	26	5 4 3 2 1
3	5 4 3 2 1	11	5 4 3 2 1	19	5 4 3 2 1	27	5 4 3 2 1
4	5 4 3 2 1	12	5 4 3 2 1	20	5 4 3 2 1	28	5 4 3 2 1
5	5 4 3 2 1	13	5 4 3 2 1	21	5 4 3 2 1	29	5 4 3 2 1
6	5 4 3 2 1	14	5 4 3 2 1	22	5 4 3 2 1	30	5 4 3 2 1
7	5 4 3 2 1	15	5 4 3 2 1	23	5 4 3 2 1	31	5 4 3 2 1
8	5 4 3 2 1	16	5 4 3 2 1	24	5 4 3 2 1	32	5 4 3 2 1