


Zapojení a nastavení ID čísla teplotního čidla pro RT a RNET regulační systém




Vývoj a výroba regulační elektroniky

Teplotní čidlo pro RT systém (elektrické vytápění)

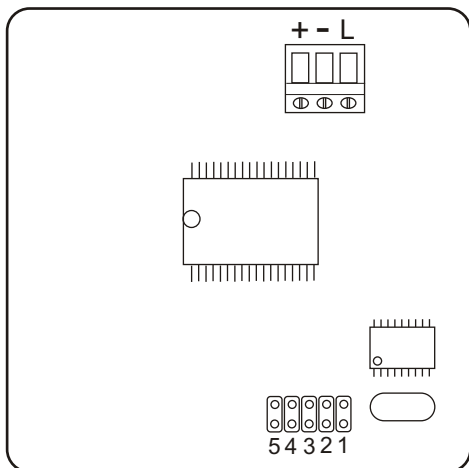

L (datová linka)
+ (24V +)
- (24V -)

Teplotní čidlo pro RNET systém (vodní vytápění)

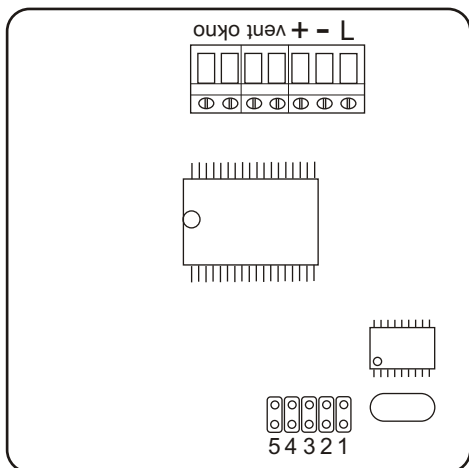

L (datová linka)
+ (24V +)
- (24V -)
vent (připojení term. Hlavice)
okno (připojení okenního kontaktu)

Nastavení propojek pro očíslování čidel RT a RNET			
ID čidla	Nastavení	ID čidla	Nastavení
	5 4 3 2 1		5 4 3 2 1
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	



Poznámky:

Polarita pro připojení termodynamického ventilu a okenního kontaktu je nepodstatná